


RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS BOAGA
Tutti i diritti di riproduzione e elaborazione sono riservati
Controllato ai sensi della legge n.68 del 2-2-1960
Autorizzazione S.M.A. n. 1-101 del 03.03.1999
Autorizzazione S.M.A. per la divulgazione n. 1-101 del 03.03.1999
Riprese Aeree 29 Gennaio, 2 Febbraio 1999
Esecuzione: S.C.A.D.I. s.n.c. - Milano 1999

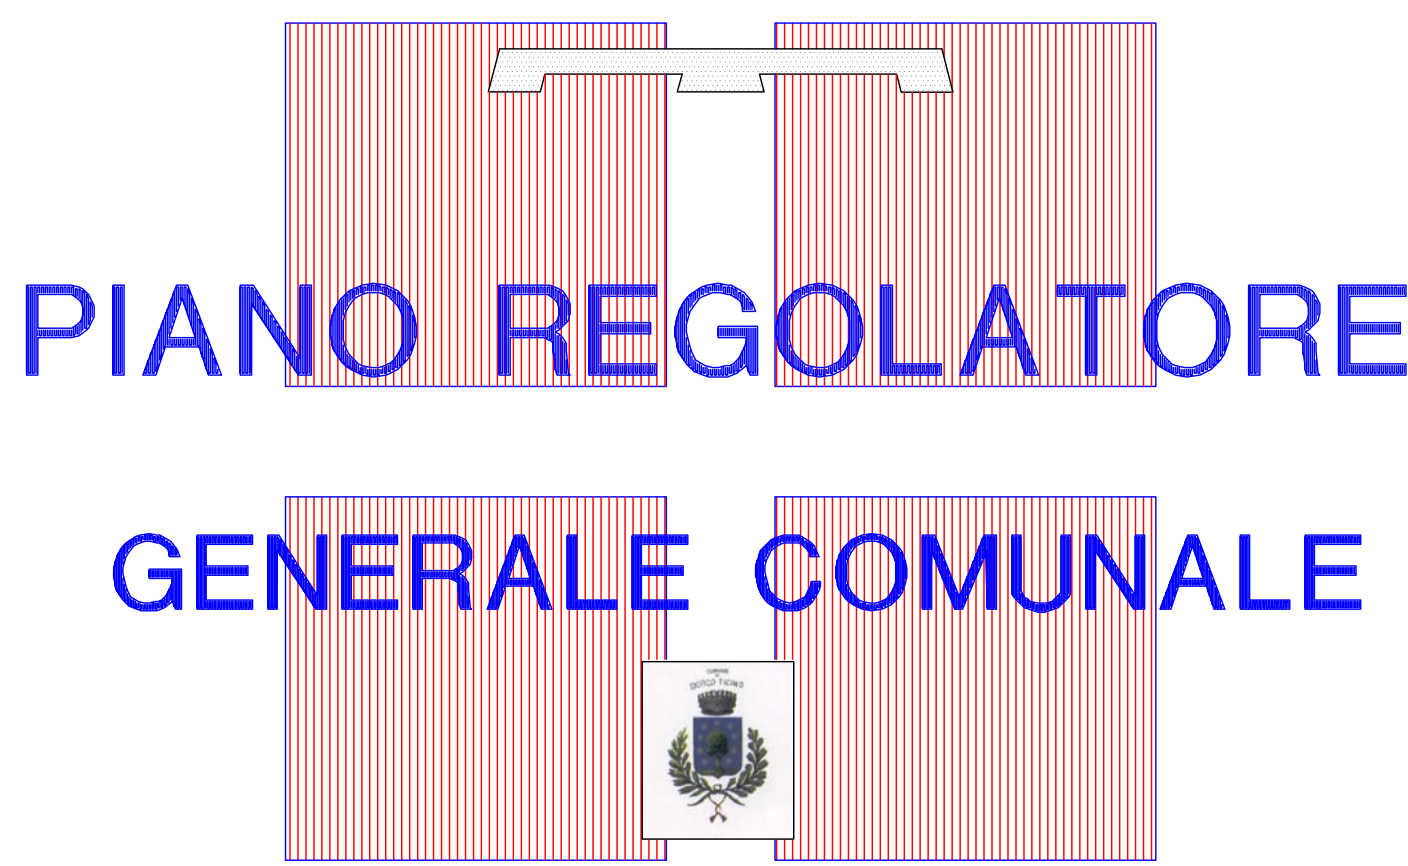

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE
STRUTTURALE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART.17 L.R. 56/77 s.m.i.

Adozione Progetto Preliminare - Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 30/08/2003
Adozione Progetto Definitivo - Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2004
Approvazione Delibera Giunta Regionale n. 404
Il Responsabile del Procedimento Il Segretario Comunale Il Sindaco

CARTA IDROGEOLOGICA CON CENSIMENTO OPERE IDRAULICHE

Scala 1:5.000 TAV. n. **3G**

Architetto Pierluigi Gamalero
Architetto Enrico Rudella
Ingegnere Tiziano Casellino
Geologo Paola Cerri

DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI INTERESSE IDROGEOLOGICO
DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI INTERESSE IDROGEOLOGICO
DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI INTERESSE IDROGEOLOGICO
DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI INTERESSE IDROGEOLOGICO
DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI INTERESSE IDROGEOLOGICO

Aggiornamento Marzo 2003

Opere idrauliche censite:

	Atraversamento/ guado		Gabbionata
	Ponte		Canalizzazione
	PATTP005		Tratto non verificabile
	Opere non misurabili		Scogliera
			Scalatore a cielo aperto
			Attraversamento demolito per consentire il deflusso della portata di piena del T. Noré nell'evento del 3-5 maggio 2002, al marzo 2003 ricostruito con guado (non è presente scheda SICOD).

N.B.: Le opere idrauliche colorate in:
rosso = sono critiche
verde = sono inserite nel cronoprogramma degli interventi da eseguire

LEGENDA

	Pozzi potabili comunali di Borgoticino		Fasce di rispetto dei pozzi potabili attualmente in vigore (R=200m) per i Pozzi di Castelletto T. (Aronco)
	Occhio 1 e 2		Fasce di rispetto assoluta (A) r = 10,00 m dei pozzi potabili Fontana dell'Occhio approvati dalla Regione Piemonte con Determina n° 596 del 06.11.2000
	1. quota piezometrica		Fasce di rispetto primaria a 60 giorni (B) dei pozzi potabili Fontana dell'Occhio approvati dalla Regione Piemonte con Determina n° 596 del 06.11.2000
	2. lettura piezometrica		Fasce di rispetto secondaria (C) dei pozzi potabili Fontana dell'Occhio approvati dalla Regione Piemonte con Determina n° 596 del 06.11.2000
	3. numero del pozzo		Corsi d'acqua demaniali:
	Pozzi privati non potabili		1 T. Noré (acqua pubblica n°338)
	1. quota piezometrica		2 T. Orgoglia (acqua pubblica Torrente Argoglia o Narzoglio n°337)
	2. lettura piezometrica		3 Fosso Vignola
	3. numero del pozzo		Colatori temporanei, generalmente asciutti, con acqua in caso di forti precipitazioni o corsi d'acqua artificiali
	Sondaggio geognostico per ricerca idrica		Fascia rispetto corsi d'acqua ad inedificabilità assoluta pari a: 10 m da ogni sponda per corsi d'acqua demaniali ai sensi art. 96 lettera f) Regio decreto 25/07/1904 n. 523 10 m da ogni sponda per corsi d'acqua naturali del reticolato idrografico minore 5 m da ogni sponda per colatori temporanei e corsi d'acqua artificiali del reticolato idrografico minore
	Nuovo pozzo comunale		
	Fascia di rispetto 200 ml provvisoria per nuovo pozzo comunale		
	Sorgenti (falda freatica)		
	Corso d'acqua		
	Specchi d'acqua		
	Tratto di rio pensile (ca. 300 m)		
	Isofreatiche principali m s.l.m.		
	Direzione di flusso		