


VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

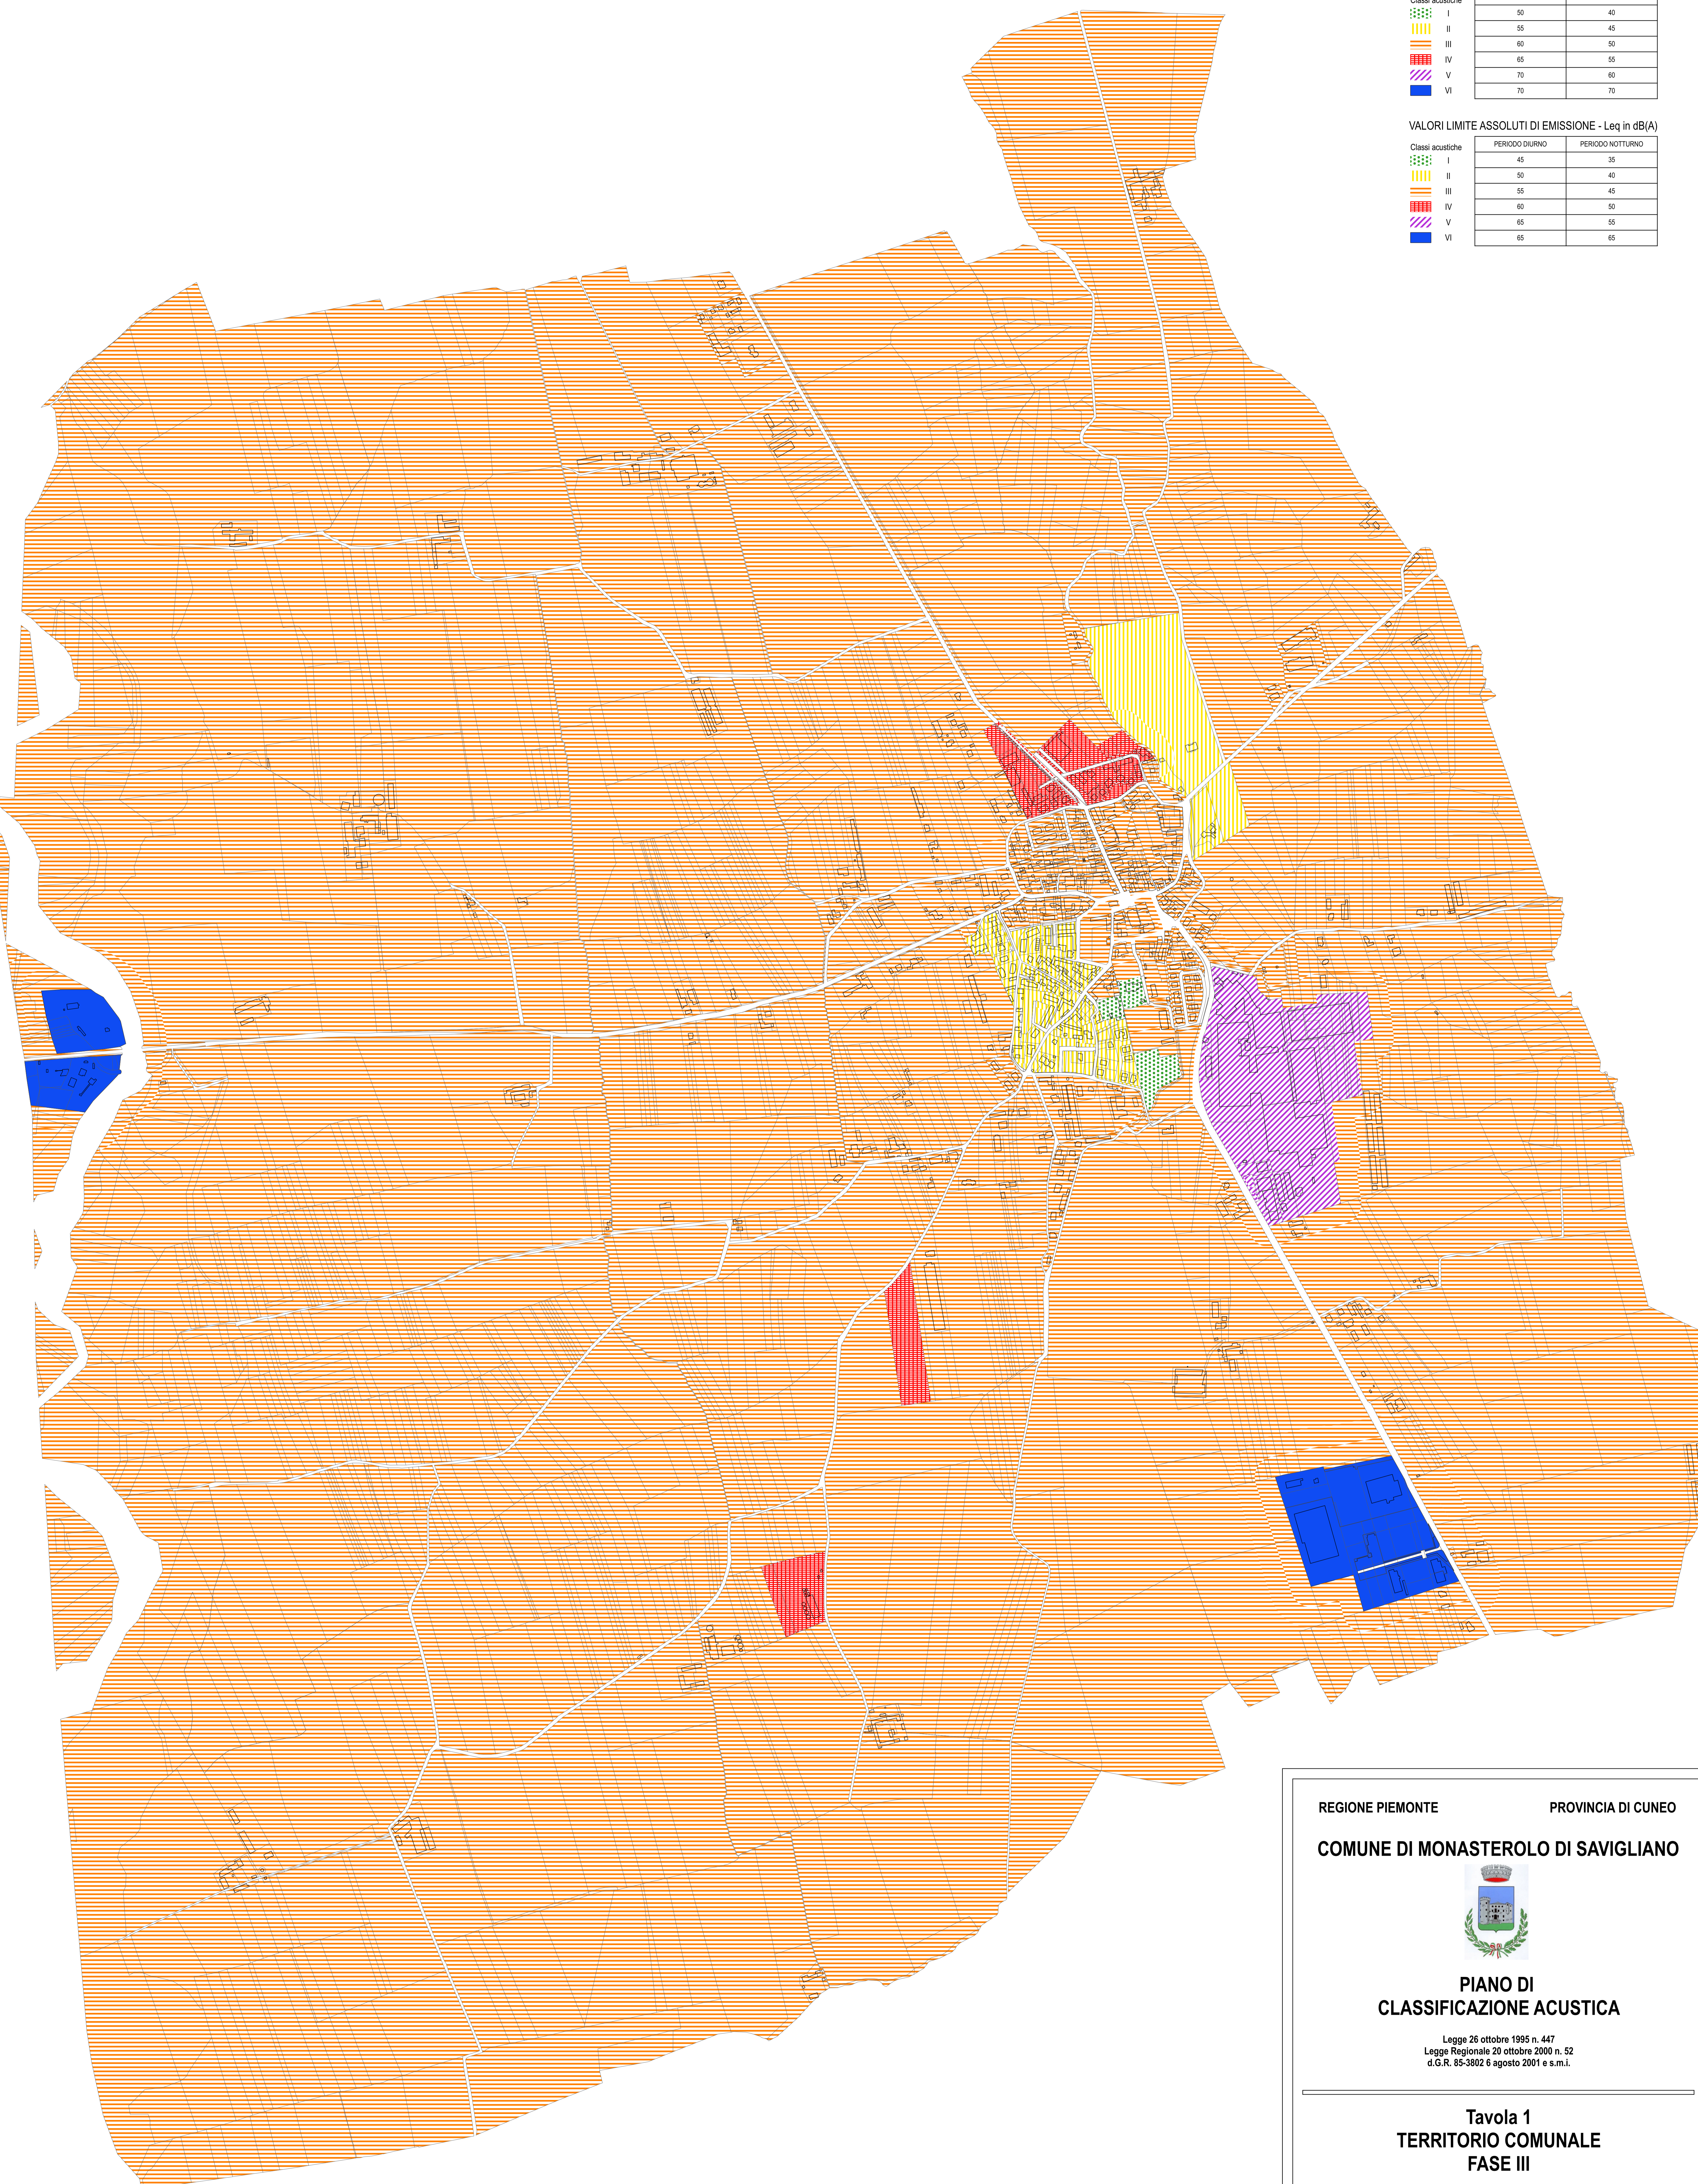

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA


Legge 26 ottobre 1995 n. 447
 Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52
 d.G.R. 85-3802 6 agosto 2001 e s.m.i.

**Tavola 1
 TERRITORIO COMUNALE
 FASE III**

Responsabile del Procedimento

Tecnici competenti in acustica
 ing. Natalini Enrico

Gruppo di Lavoro
 ing. Casabona Marina



1:5.000

Data di emissione
 Dicembre 2023

Scala
 1 : 5.000